


# Pumpenkennlinien

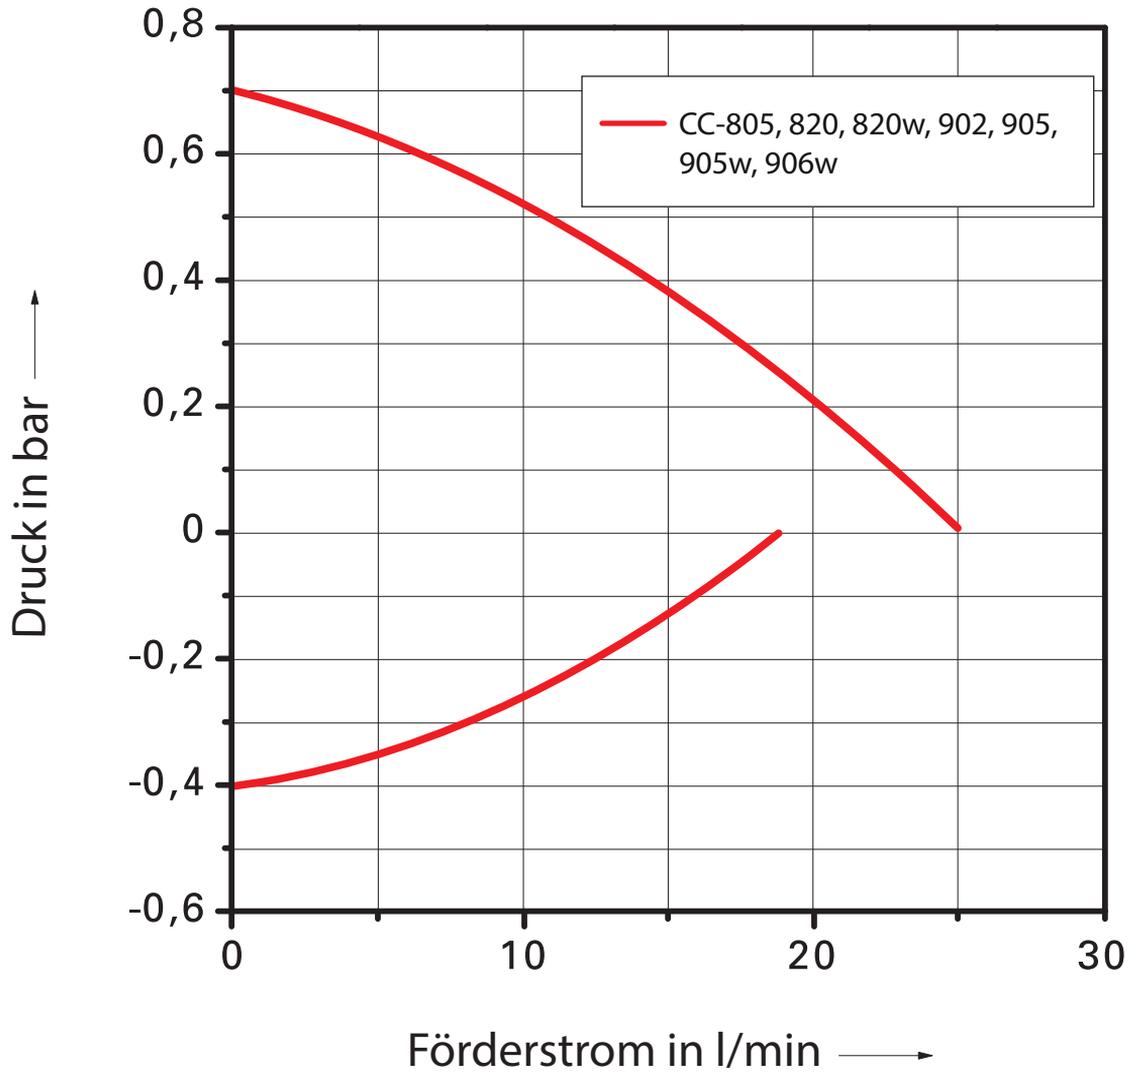

Messung erfolgte nach DIN 12876 mit Wasser bei 20° C